




Gas und WP Wärmeerzeugung absolut (Ohne Berücksichtigung der Heizgradtage)

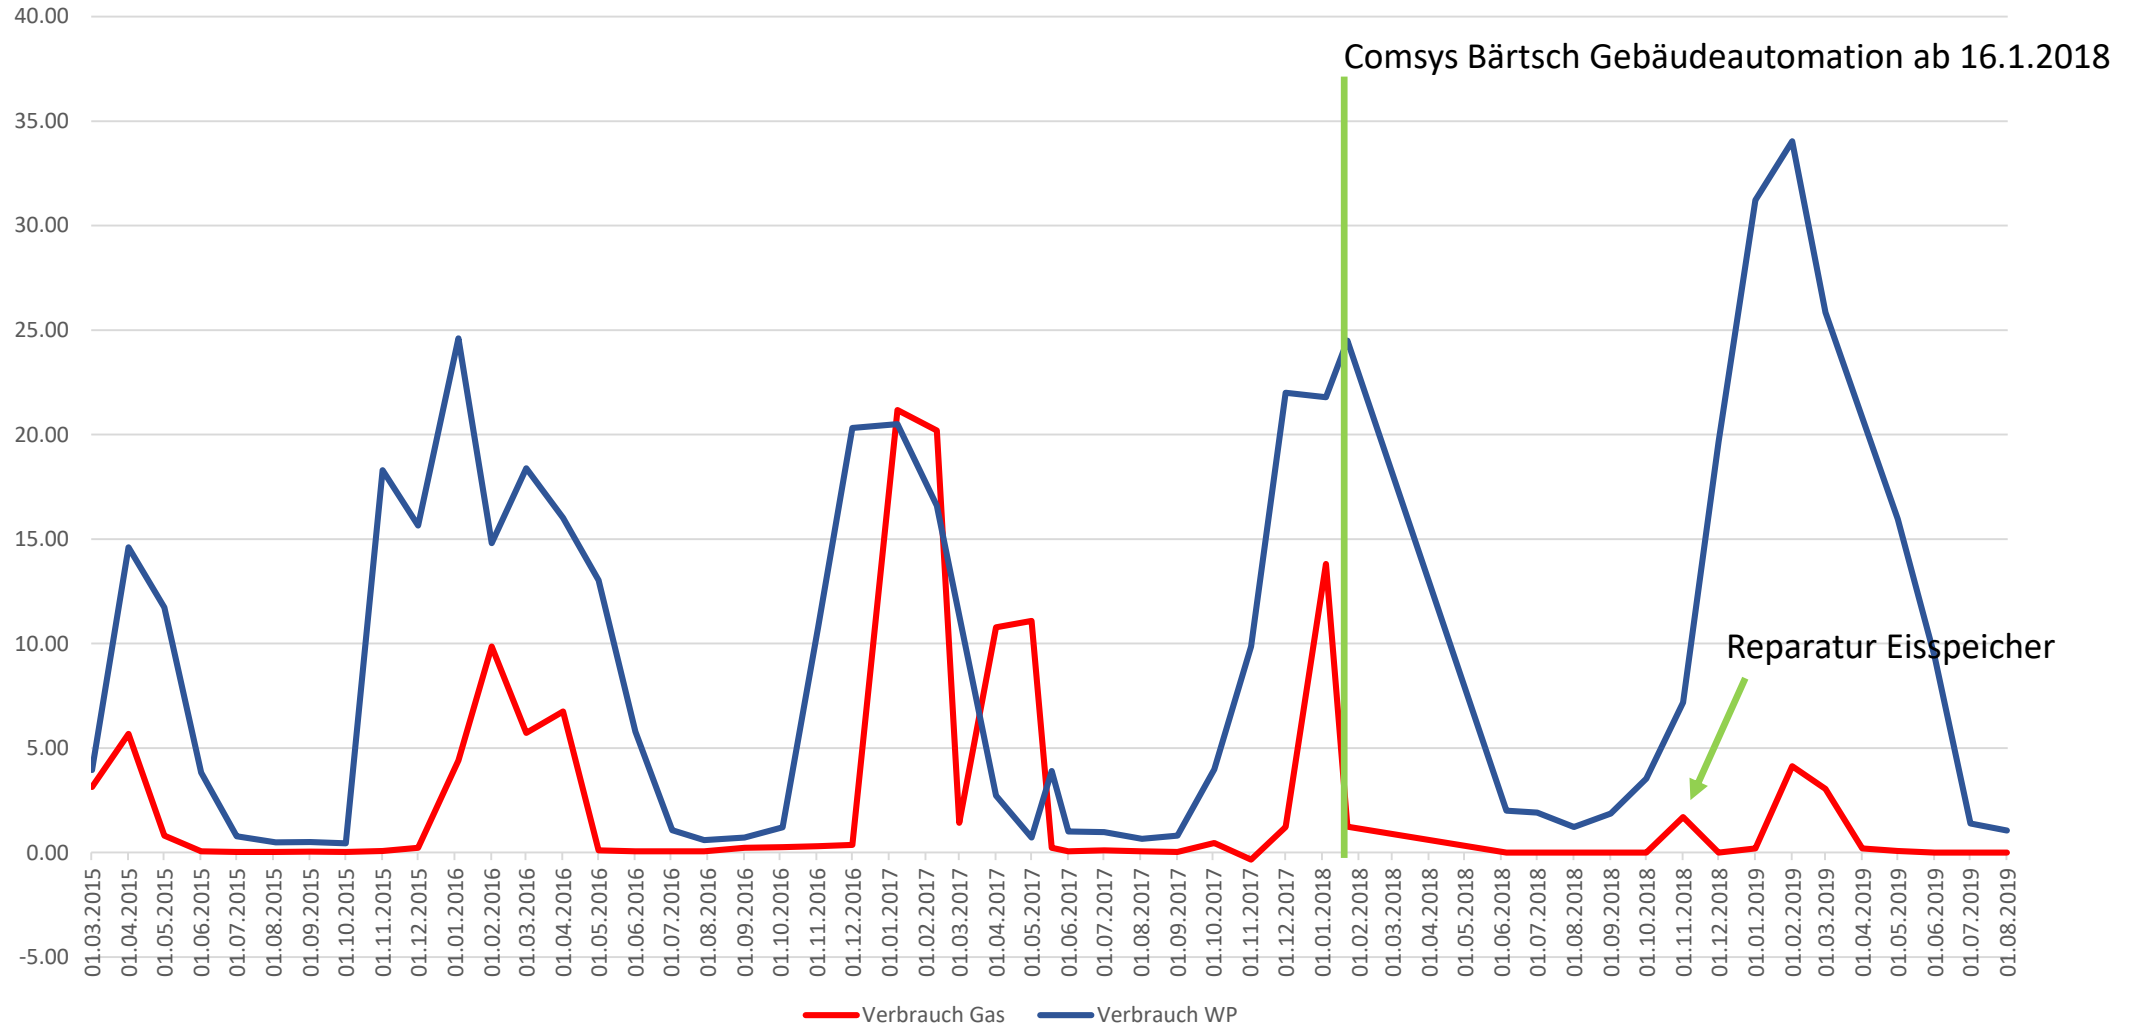

Berlinger Gasverbrauch ganzes Gebäude pro Winter

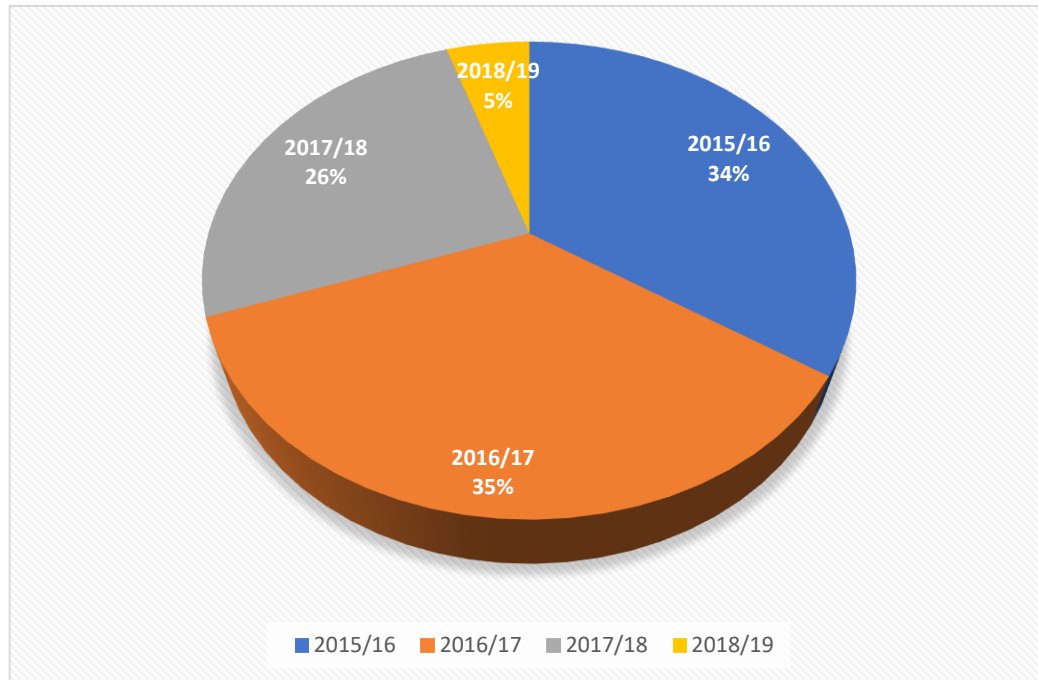

Wärmeerzeugung mit Wärmepumpe

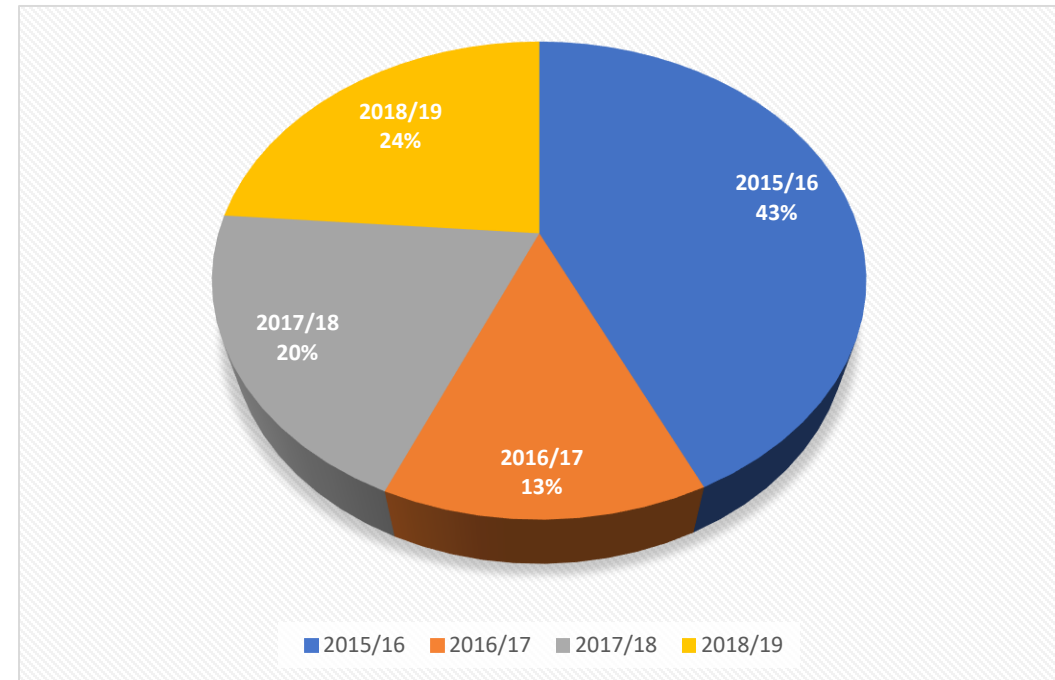

Neue Gebäudeautomation mit Comsys Bärtsch ab 16.1.2018

Winterverbräuche Gaskessel	
2015/16	64.71 Nur 3 Monate vorhanden
2016/17	66.17
2017/18	48.18 Ab 16.1.18 Neue GA
2018/19	9.34